


VNITŘNÍ ROZVODY TOPENÍ

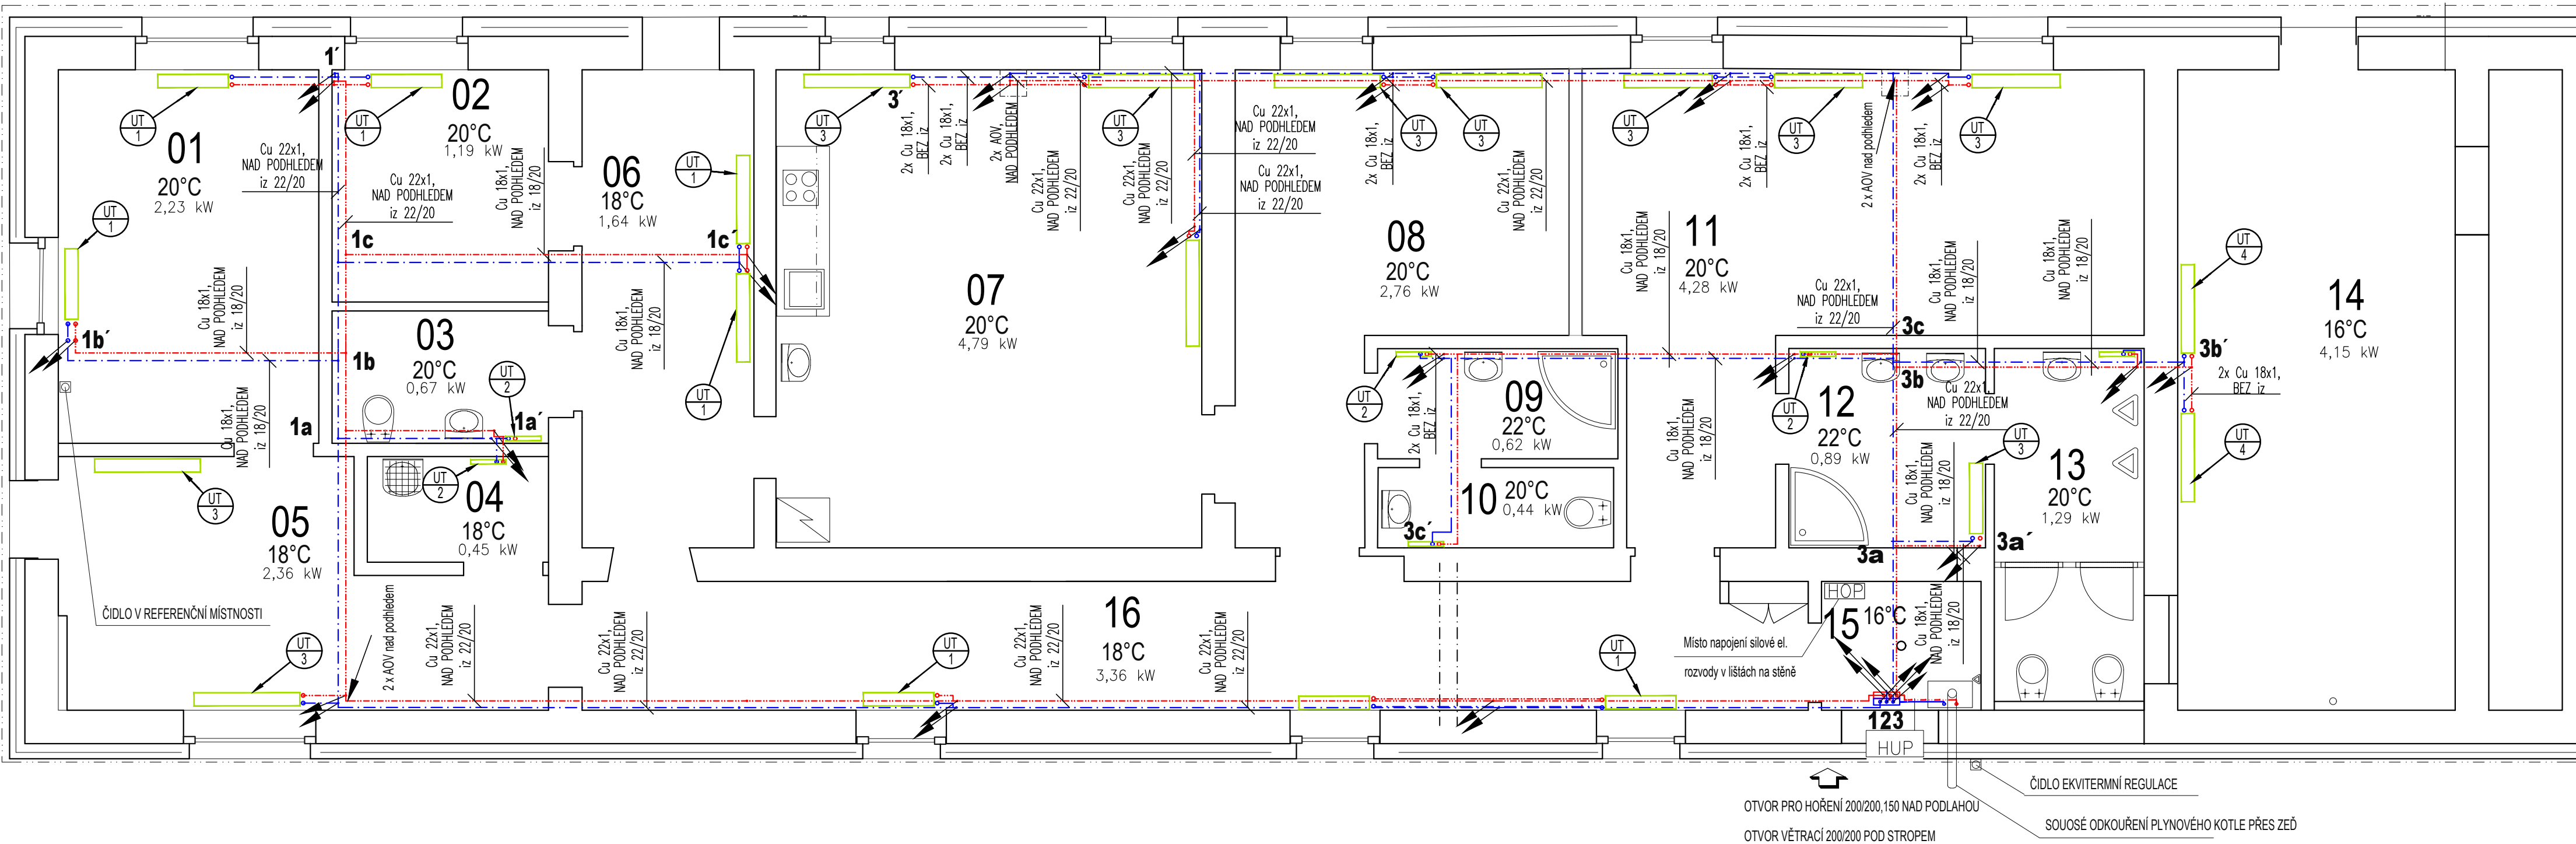

LEGENDA ZNAČEK

- VRATNÁ VODA - 65°C
- TOPNÁ VODA 75°C
- KLESAJÍCÍ (STOUPAJÍCÍ) ROZVOD
- ODBOČKA - "T" KUS
- PŘIPOJOVACÍ ARMATURA
- ČÍSLA POTRUBNÍCH VĚTVÍ
- ROZDĚLOVACÍ - SLUČOVACÍ
- Č. - OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRO. ŘÍZENÍMI OTÁČKAMI 35W/230V
- AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ZV - ZAHRADNÍ VENTIL
- VK - VYPUSŤEČÍ KOHOUT
- F - FILTR
- ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA
- KK - KOHOUT KULOVÝ
- T - TEPLOMĚR
- M - MANOMETR
- HDVT - HYDRAULICKÝ VYROVŇAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ

LEGENDA OTOP. TĚLES

- UT 1 - deskové otopné těleso, které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy, uchycení ze zadní strany pomocí horní a dolní úchytky, RAL 9010 bílá tlak 0,3 MPa rozměr 800/500
- UT 2 - žabíkové otopné těleso, které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy, uchycení ze zadní strany pomocí horní a dolní úchytky, RAL 9010 bílá tlak 0,3 MPa rozměr - 400/800
- UT 3 - deskové otopné těleso, které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy, uchycení ze zadní strany pomocí horní a dolní úchytky, RAL 9010 bílá tlak 0,3 MPa rozměr 1000/500
- UT 4 - deskové otopné těleso, které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy, uchycení ze zadní strany pomocí horní a dolní úchytky, RAL 9010 bílá tlak 0,3 MPa rozměr 1000/800

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	UŽITNÁ PLOCHA m²	TEPELNÉ ZTRÁTY kW	NAVRŽENÝ RADIÁTOR DVOUDESKOVÝ TYP 22 (mm)	POČET KUSŮ V MÍSTNOSTI	NAVRŽENÝ RADIÁTOR OTOPNÝ KOMBI.ŽEBŘÍK	TOPNÝ VÝKON (W)	TOPNÝ VÝKON CELKEM (W)	OZNAČENÍ
01	KANCELÁŘ	12,2	2,23	800 x 500	2		1 200	2 400	UT-1
02	ŠATNA MALÁ	6,5	1,19	800 x 500	1		1 200	1 200	UT-1
03	WC - THP	3,7	0,67			400/800	500	500	UT-2
04	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,5	0,45			400/800	500	500	UT-2
05	VSTUPNÍ HALA	12,9	2,36	1000 x 500	2		1 500	3 000	UT-3
06	CHODBA	10,6	1,94	800 x 500	2		1 200	2 400	UT-1
07	DENNÍ MÍSTNOST	26,2	4,79	1000 x 500	3		1 500	4 500	UT-3
08	ŠATNA ŽENY	15,1	2,76	1000 x 500	2		1 500	3 000	UT-3
09	HYGIENA ŽENY	3,4	0,62			400/800	500	500	UT-2
10	WC ŽENY	2,4	0,44			400/800	500	500	UT-2
11	ŠATNA MUŽI	23,4	4,28	1000 x 500	3		1 500	4 500	UT-1
12	HYGIENA MUŽI	4,9	0,89			400/800	500	500	UT-2
13	WC MUŽI	7,1	1,29	800 x 500		400/800	1 700	1 700	UT-2
14	SKLAD	22,8	4,15	1000 x 900	2		2 000	4 000	UT-4
15	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,9	0,69				0	0	
16	CHODBA	18,5	3,36	800 x 500	3		1 200	3 600	UT-1
SOUCETOVÝ ŘÁDEK		176,1	32,11					32 800	

TOTO NENÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE. ZHOTOVITEL JE POVINEN VYPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DO KTERÉ JE TŘEBA ZAPRACOVAT VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ, ZPŘESŇUJÍCÍ, DOPLŇKOVÉ A PODROBNÉ KONSTRUKCE A MATERIÁLY S TOUTO POLOŽKOU SOUVISEJÍCÍ, TAK, ABY PRVEK BYL KOMPLETNÍ, FUNKČNÍ A ODPOVÍDAL VEŠKERÉ LEGISLATIVĚ, JE TŘEBA ZAPRACOVAT VEŠKERÉ KOTEVNÍ, PODPŮRNÉ PRVKY A KONSTRUKCE, VEŠKERÉ SPOJOVACÍ A KRYCÍ PRVKY, TMĚLENÍ, TĚSNĚNÍ A POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPOMOC A NÁVAZNOU SOUCITNOST, KTERÉ NEMOHOU BYT V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENY A KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ A DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ ŽIVOTNOSTI A KVALITY DÍLA. V PŘÍPADĚ ZÁSADNÍCH ROZPORŮ S TOUTO DOKUMENTACÍ JE TŘEBA KONZULTACE SE ZPRACOVATELEM TĚTO DPS. TĚMTO ZÁSADÁM JE TŘEBA PŘÍZPŮSOBIT NABÍDKOVOU CENU A ZAPOČÍTAT VEŠKERÉ NÁKLADY S TÍMTO SPOJENÉ. VEŠKERÉ DODÁVKY A MATERIÁLY, KTERÉ SE TÝKAJÍ FINÁLNÍHO POVRCHU, NEBO KTERÉ JSOU POHLEDOVÉ A NEZAKRYTÉ PODLEHAJÍ P O V I N N Ě M U V Z O R K O V Á N Í

±0.000=podlaha přízemí = 209,720 m.n.m. SOUŘADNICOVÝ SYSTEEM JKTS, VÝŠKOVÝ SYSTEEM BpV

GENÉRALNÍ PROJEKTANT		ČÍSLO PÁRE		AUTORIZAČNÍ RADIKO	
Architekt		Vypracoval:	Ing. JIŘÍ PLOTĚNÝ		
Zodpovědný projektant:	Ing. JIŘÍ PLOTĚNÝ	Kontrola:			
Místo stavby:	TOPOLOVÁ, MILOVICE	Stavební úřad:	MILOVICE	PROJEKTANT ČÁSTI PD	
Kraj:	STŘEDOČESKÝ				
Investor:	MĚSTO MILOVICE				
Název stavby:				Formát:	4 x A 4
STAVEBNÍ ÚPRAVY- ADMINISTRATIVA				Datum:	06/2024
AREÁL BÁZE, TOPOLOVÁ ULICE, MILOVICE				Šupeti:	RPD
SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA				Číslo zakázky:	4-63-2406
Část :	D.1	POZEMNÍ STAVBNÍ OBJEKTY	Mřítko:	1 : 30	
Díl :	D.1.4	TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB			
Profese :	D.1.4.4	VYTÁPĚNÍ			
Název výkresu:	PŮDORYS		Číslo výkresu:	D 1.4.4.2	