


LEGENDA:

- Kanalizační potrubí splaškové – stávající potrubí
- Kanalizační potrubí splaškové – vedeno v instalační šachtě
- TUV – stávající okumulační zásobník teplé vody VAILLANT VH400
- U – umyvadlo; D – dřez; V – vana; WC – toalet; UV – úklidová výlevka
- H – požární hydrant 250 – tvarové stálá hadice 30m
- K – svislé kanalizační odpady
- D – stávající svislé dešťové odpady

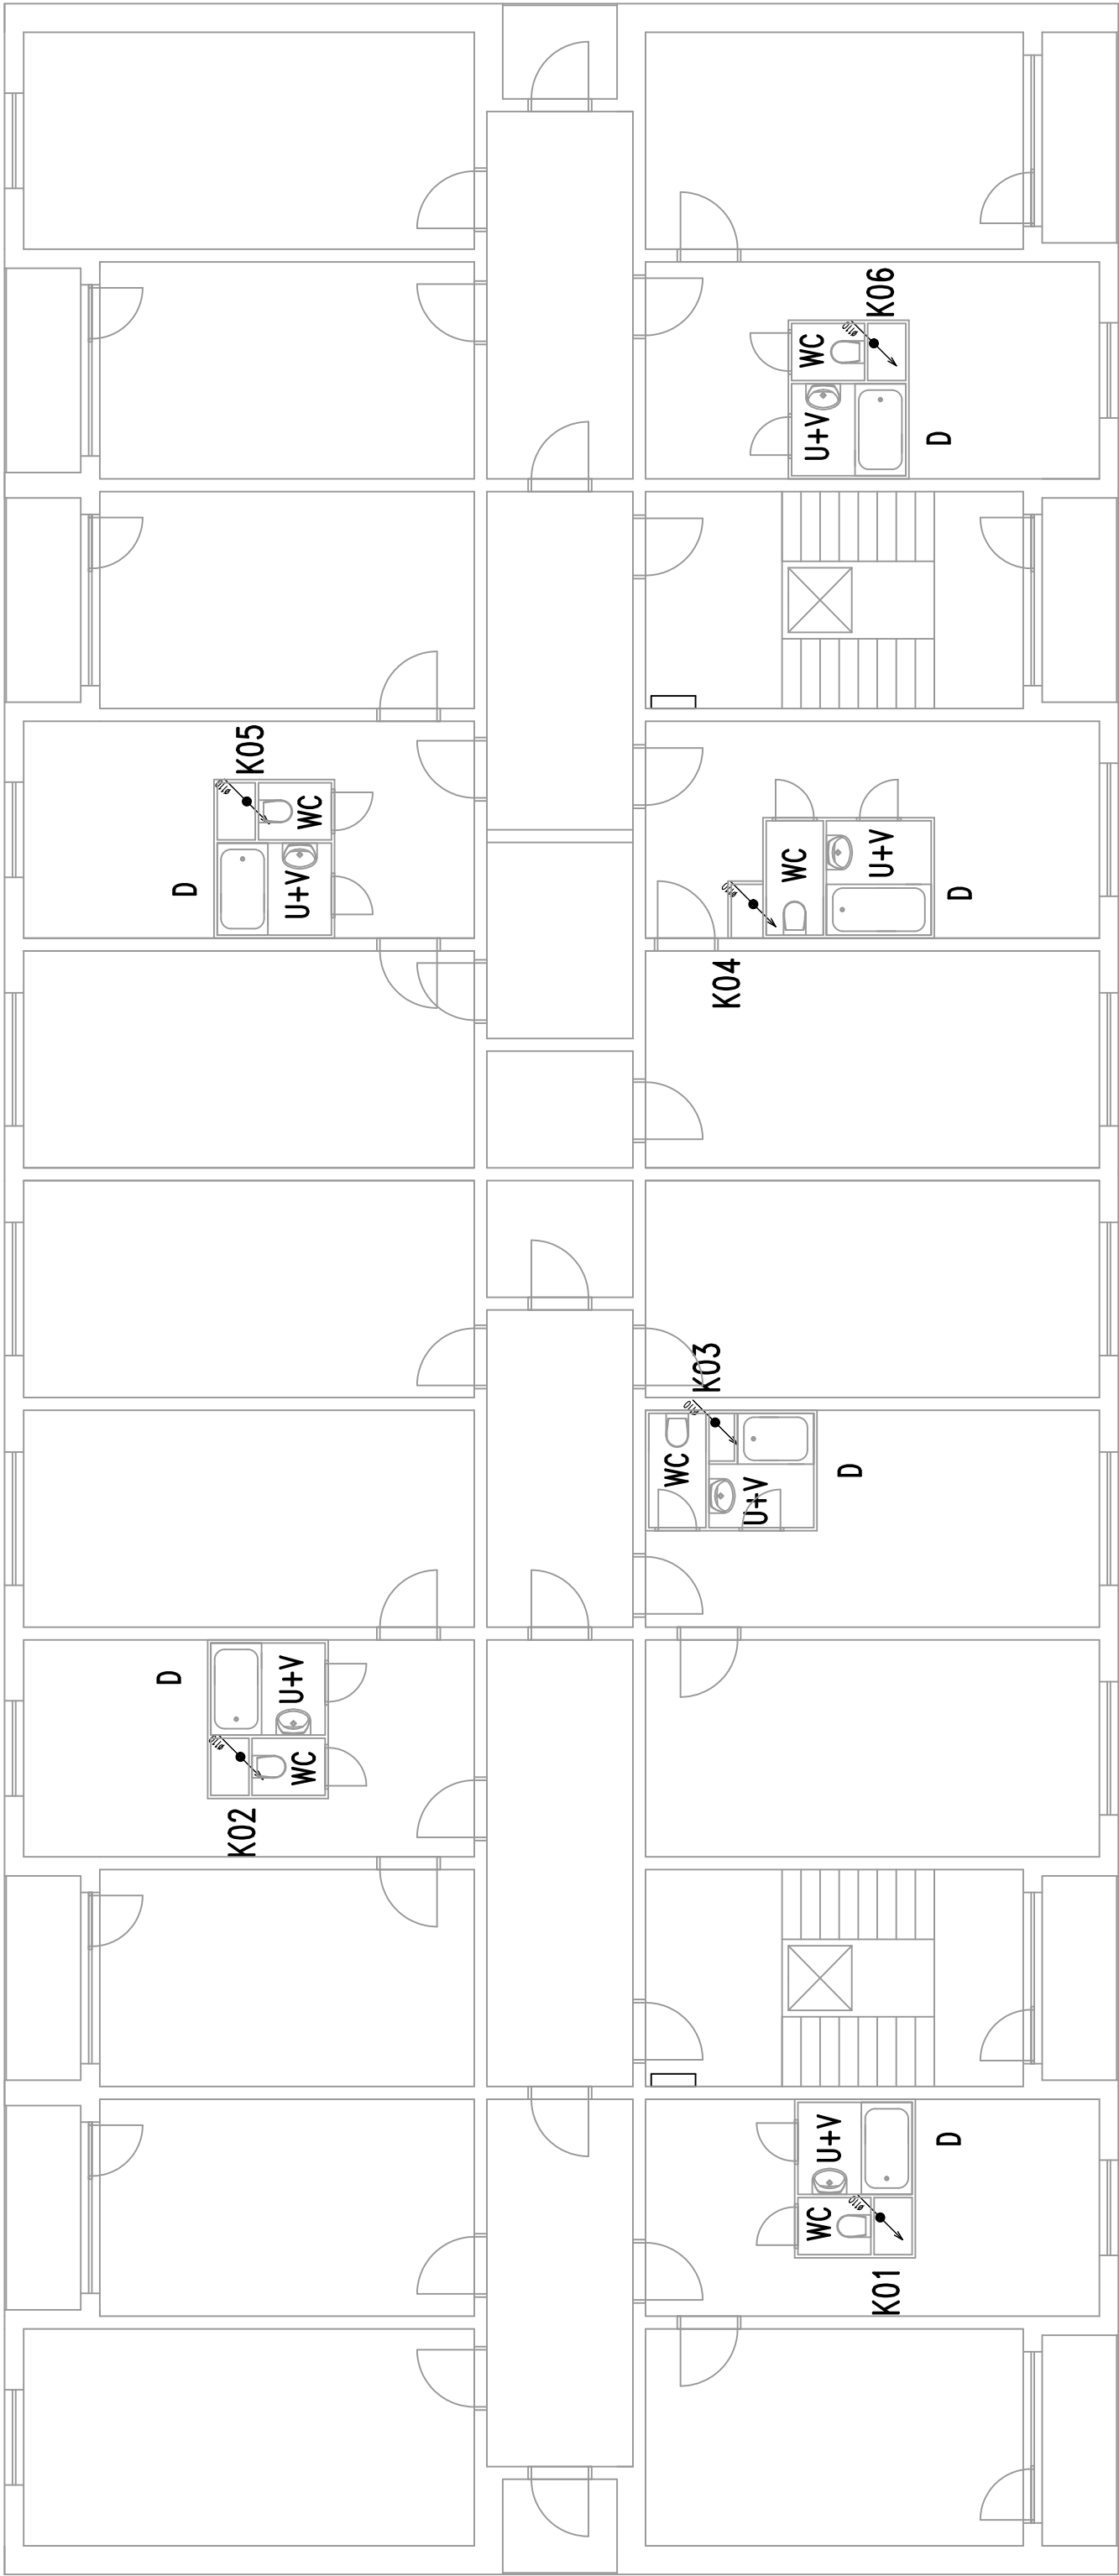

KONTROLOVAL:		PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	Ing. Václav Pilát Chotutská 491/6, 108 00 PRAHA 10 tel.: 606 811 465 e-mail: vaclav.pilat@volny.cz D/C: CZ740405022, IČ: 7054 9737
ING. VÁCLAV PILÁT		ING. VÁCLAV PILÁT	ING. VÁCLAV PILÁT	
INVESTOR:		MĚSTO MILDVICE, Nám. 30. ČERVNA 508, 289 23 MILDVICE		
AKCE:	OPRAVA VNITŘNÍHO VODOVODU A KANALIZACE			
	LESNÍ 619, 289 23 MILDVICE			
DŘSAH:	KANALIZACE – TYPICKÉ PODLAŽÍ			
	DATUM:		Č. KOPÍJE:	
	BŘEZEN 2025			
	MĚŘÍTKO:			
	1 : 100			
	ČÁST:		Č. PŘÍLOHY:	
	D. 1. 4. C		K02	